




MIN 50

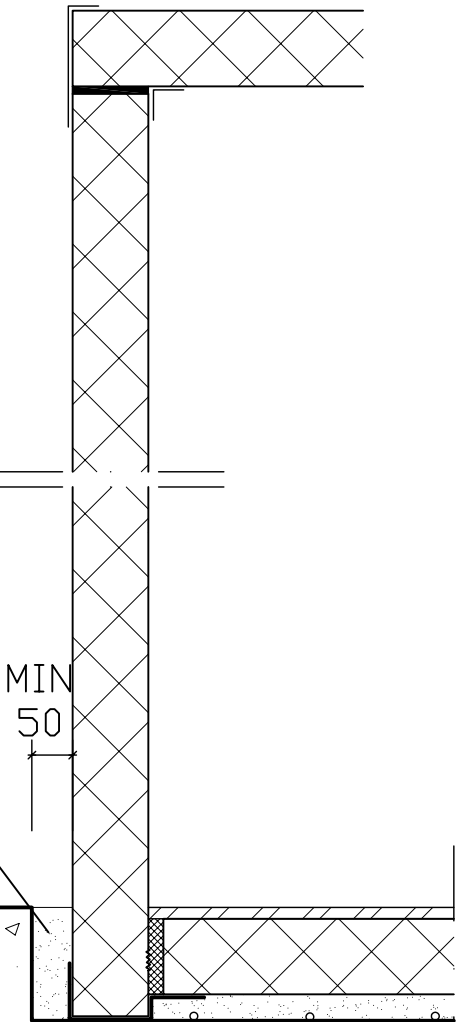

ÅTERFYLLNAD


MIN 50

25 | 100 | 15

GROPDJUP

GOLVVÄRME

FÖRSÄNKTFRYSRUM MÅSTE HA URSPARING ANPASSAD EFTER VALD DÖRRTYP
MÅTT MOT BEF VÄGGAR ALT BEF YTTERVÄGGAR 50-100MM, SE OBJEKTANPASSNING

| | | | |
|---|-------|---|---------|
| LEVERANS- ADRESS | | MONTAGE | |
| ISOLETT  PANELBYGGEN | | FRYS SEKTION INDUSTRI PANEL I GROP | |
| <small>Bergsbrunnagatan 22 - 753 23 UPPSALA - Tel 018-14 59 70 - Fax 018-14 59 80 - www.isolett.se</small> | | | |
| DATUM | RITAD | SKALA | RITN.NR |
| 2007-03-12 | AG | 1:10 | V:01 |
| | | | REV |